

2025 年上半年电化学储能电站 行业统计数据

中国电力企业联合会
国家电化学储能电站安全监测信息平台

2025 年 8 月

目 录

一、 电站装机情况	1
（一） 整体装机情况	1
（二） 应用场景分布情况	2
（三） 储能时长情况	3
（四） 区域分布情况	4
（五） 企业分布情况	5
（六） 电站规模分布情况	6
（七） 接网电压等级	6
（八） 电池类型分布情况	7
（九） 主要设备厂商分布情况	8
二、 电站电力电量情况	8
（一） 整体电力电量情况	8
（二） 应用场景电力电量情况	9
（三） 季度电力电量情况	11
（四） 区域电力电量情况	12
三、 电站能效情况	14
（一） 整体能效情况	14
（二） 区域能效情况	14
（三） 各投运年限能效情况	15
四、 电站可靠性情况	15
五、 行业对标情况	16
（一） 新能源配储对标情况	17

（二）火电配储对标情况	18
（三）独立储能对标情况	18
（四）工商业配储对标情况	19
后 记	20

一、电站装机情况

（一）整体装机情况

1-6 月¹，电化学储能²呈稳步增长态势，全国电力安委会 20 家企业成员单位新增投运电站 190 座、总装机 13.66 GW/33.75GWh、较去年年底新增 22%，相当于全国电源新增装机的 4.66%，相当于新能源新增装机的 5.07%³。截至 2025 年 6 月，累计投运电站 1663 座、总装机 75.79GW/175.12GWh（在运 1563 座、总装机 75.21GW/173.95GWh，停用 100 座、总装机 0.58GW/1.17GWh），相当于全国电源总装机的 2.08%，相当于新能源总装机的 4.39%，在建电站 218 座、总装机 8.33GW/17.68GWh。



图 1-1 电化学储能近 5 年发展情况

1 电源侧、电网侧数据来源于全国电力安全生产委员会 20 家企业成员单位，在国内投资或使用或运维的电化学储能电站，以及接入国家电网、南方电网的部分电化学储能电站，用户侧数据来源于中国电力企业联合会电动交通与储能分会收集数据。

20 家成员单位包括：国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国安能建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、华润电力控股有限公司、浙江省能源集团有限公司、广东省能源集团有限公司、北京能源集团有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司。

2 电化学储能为电能存储采用电化学储能介质的储能，包括锂离子电池储能、铅酸/铅炭电池储能、液流电池储能、钠离子电池储能、钠硫电池储能等。

3 相当于新能源装机比例不含用户侧储能及电源侧火电配储装机。

（二）应用场景分布情况

1-6 月，电网侧独立储能增长最为迅猛，新增装机 8.34GW，同比增长 22%，占新增总装机的 61%；其次为新能源配储，新增装机 4.43GW，同比增长 31%。

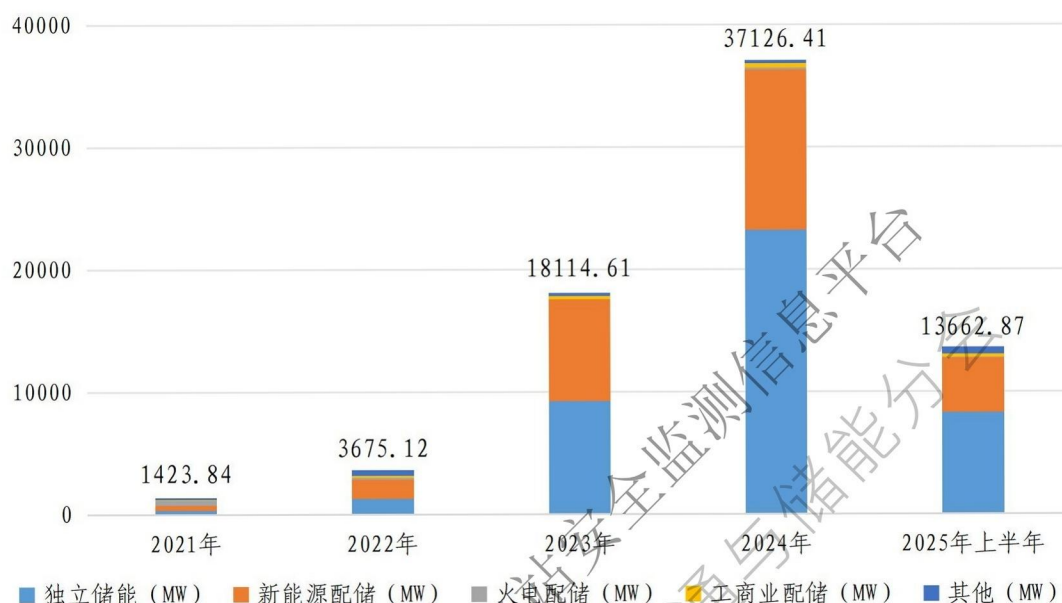


图 1-2 近 5 年电化学储能主要应用场景新增情况

截至 2025 年 6 月，电源侧、电网侧、用户侧电化学储能装机占比分别为 40.32%、57.88%、1.80%，主要应用场景为独立储能和新能源配储，合计占比 94%。其中，**独立储能**累计投运总装机 42.92GW，主要分布在山东、江苏、宁夏、湖南、内蒙古、广西、河北、浙江等省份，总装机均在 2GW 以上；**新能源配储**累计投运总装机 28.66GW，主要分布在新疆、内蒙古、甘肃、河北等省份，总装机均在 2GW 以上。

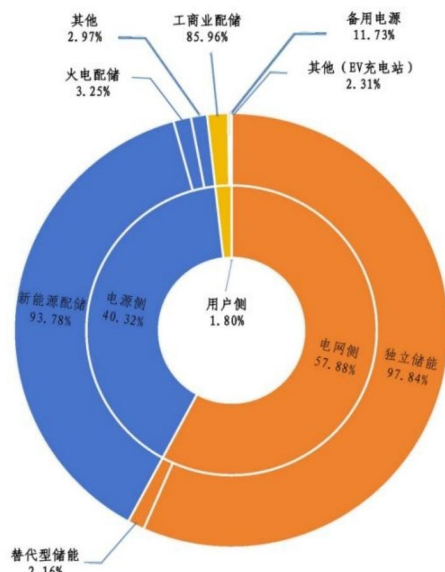


图 1-3 电化学储能应用场景分布情况

(三) 储能时长情况

整体来看，2h 储能系统应用较为广泛，截至 2025 年 6 月，储能时长为 2h 的电化学储能总能量 114.21GWh，占比 65.22%；4h 及以上长时储能项目逐渐增多，累计投运总能量占比 31.94%，较 2024 年上半年增长 11 个百分点。

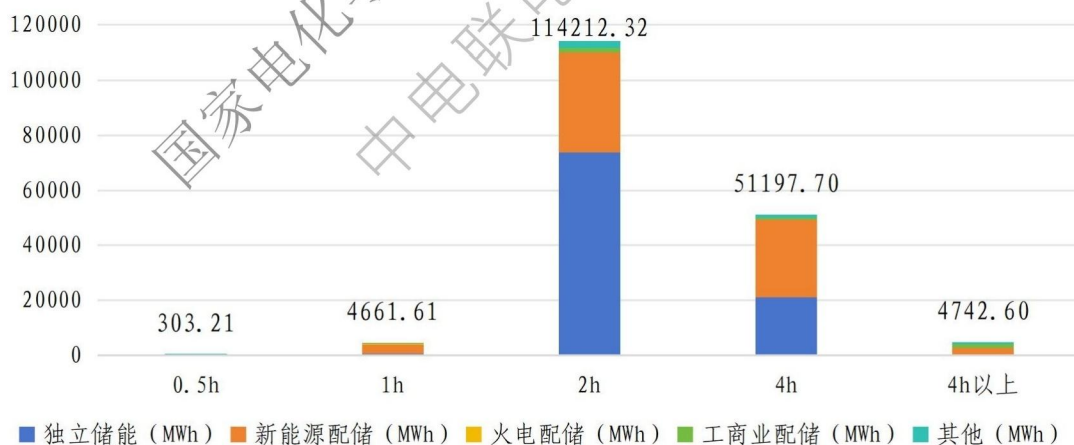


图 1-4 电化学储能储能时长分布情况

从应用场景看，独立储能主要储能时长为 2h，占独立储能总能量的 76.74%；新能源配储主要储能时长为 2h、4h，

合计占新能源配储总能量的 92.15%；火电配储主要储能时长为 1h 及以下，占火电配储总能量的 93.41%；工商业配储主要储能时长为 2h 及以上，占工商业配储总能量的 99.46%。

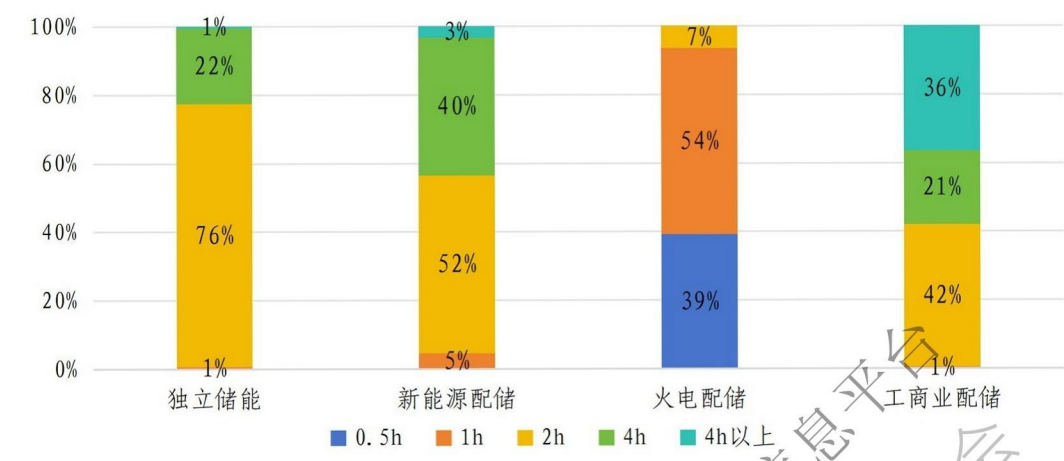


图 1-5 电化学储能典型应用场景储能时长分布情况

（四）区域分布情况

1-6 月，新增投运的电化学储能电站分布在 27 个省份，新增投运总装机排名前十的省份依次是：河北、云南、青海、内蒙古、江苏、山东、宁夏、新疆、甘肃、广西，总装机 10.82 GW、占比 79.18%。

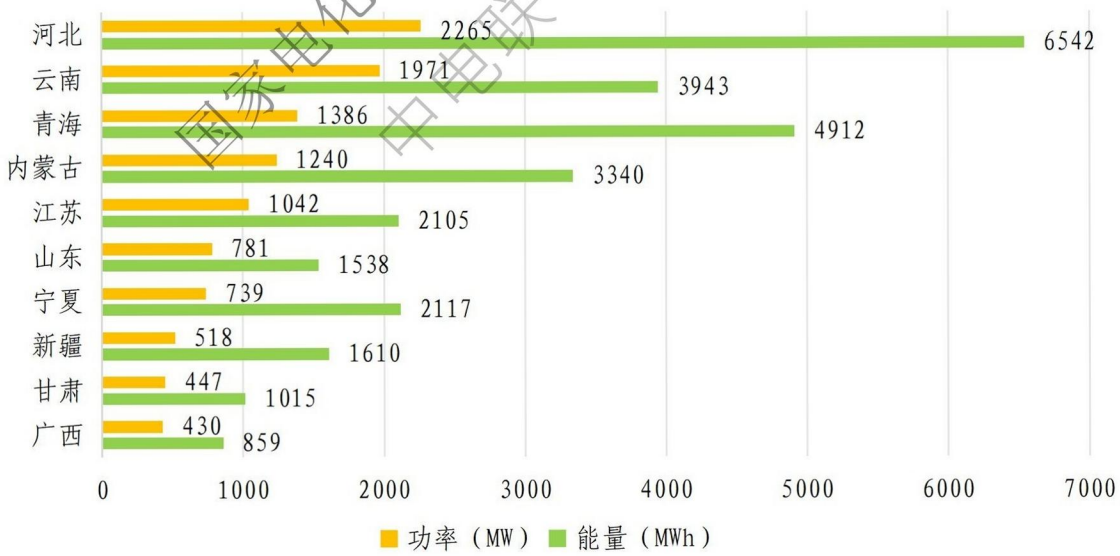


图 1-6 电化学储能电站新增总装机排名前十的省份

截至 2025 年 6 月，19 个省份累计投运总装机均超 1GW，

其中内蒙古、新疆、山东、江苏、宁夏 5 个省份总装机达 5GW 以上，河北、甘肃、湖南、安徽、广西、青海、广东、浙江、云南 9 个省份总装机已超 2GW。

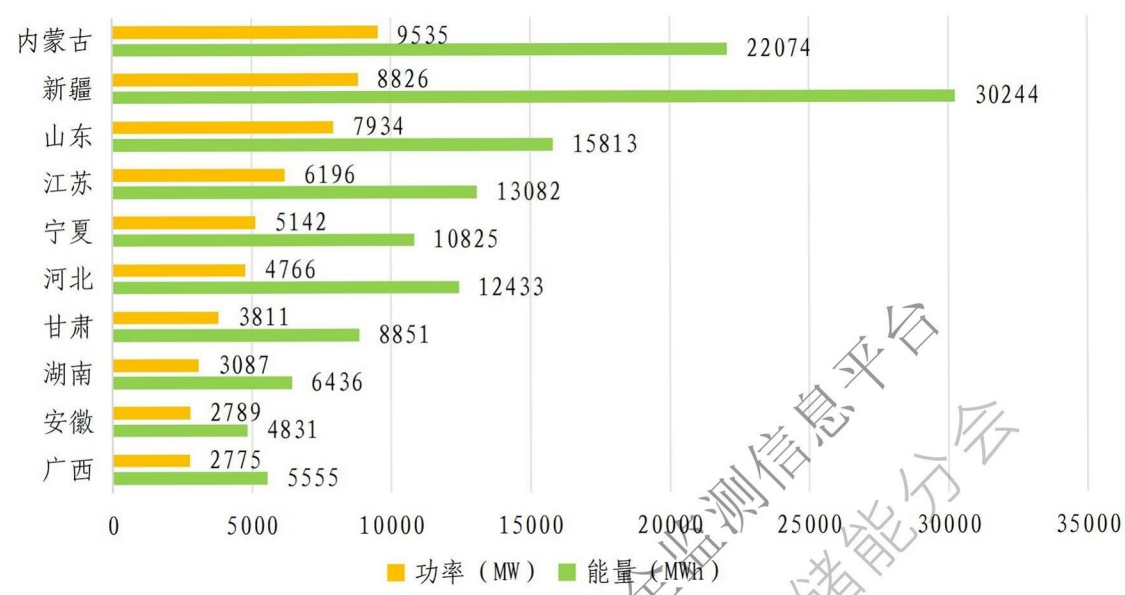


图 1-7 电化学储能电站累计总装机排名前十的省份

（五）企业分布情况

1-6 月，电网企业⁴新增总装机 0.25GW、占比 1.83%，五大发电集团⁵新增总装机 3.31 GW、占比 24.19%，其他企业单位新增总装机 10.11GW、占比 73.98%。

截至 2025 年 6 月，电网企业累计投运总装机 1.53GW、占比 2.02%，五大发电集团累计投运总装机 18.42GW、占比 24.30%，其他企业单位累计投运总装机 55.85GW、占比 73.68%。

表 1-1 各企业电化学储能电站装机统计表

所属集团	累计投运			新增投运		
	座数 (座)	总功率 (MW)	总能量 (MWh)	座数 (座)	总功率 (MW)	总能量 (MWh)
总计	1663	75794.50	175117.44	190	13662.87	33745.67

4 电网企业：国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司。
5 五大发电集团：中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团公司、国家能源投资集团有限责任公司。

所属集团	累计投运			新增投运		
	座数 (座)	总功率 (MW)	总能量 (MWh)	座数 (座)	总功率 (MW)	总能量 (MWh)
电网企业	138	1527.26	2986.58	3	249.75	529.45
五大发电集团	544	18420.33	42163.24	57	3305.0515	8837.673
其他	981	55846.91	129967.62	130	10108.07	24378.544

(六) 电站规模分布情况

1-6 月，新增电站主要是百兆瓦级以上大型电站⁶，总装机 10.27GW、同比增长 34%、装机占比 75.13%。

截至 2025 年 6 月，大型、中型、小型及以下电化学储能电站总装机分别为 50.61GW、24.57GW、0.62GW。百兆瓦级以上大型电站装机占比由 2021 年的 25%提升至 67%，电化学储能逐步向集中式、大型化发展，其应用场景主要为独立储能，占大型电站总装机的 75%以上。

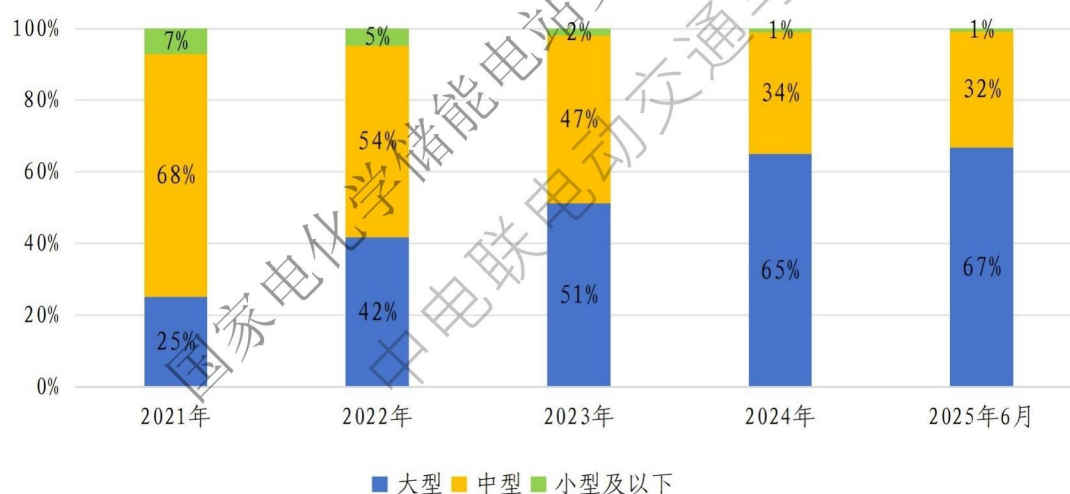


图 1-8 近 5 年电化学储能规模分布情况

(七) 接网电压等级

1-6 月，新增投运电化学储能电站主要接网电压等级为 35kV ~ 110kV、220kV 及以上，合计新增装机占比 97.90%。

⁶ 小型及以下：储能电站功率 < 5MW；中型：5MW ≤ 储能电站功率 < 100MW；大型：储能电站功率 ≥ 100MW。

截至 2025 年 6 月，已投运的电化学储能电站主要接网电压等级为 220kV 及以上，累计投运 40.59GW、占比 53.56%；其次为 35kV~110kV 电站，累计投运 31.82 GW、占比 41.98%；并网电压等级 6kV~20kV、220V/380V、未并网电站装机占比分别为 2.97%、1.21%、0.28%。

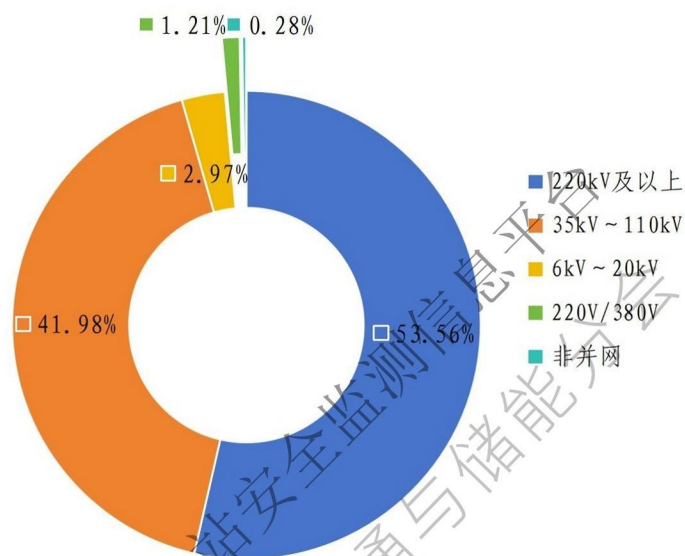


图 1-9 电化学储能电站接网电压等级分布情况

(八) 电池类型分布情况

锂离子电池仍占据已投运电化学储能技术应用主导地位，截至 2025 年 6 月，累计投运的锂离子电池项目总能量 170.33GWh、占比 97.34%(锂离子电池项目中 99.93%为磷酸铁锂)，其次为铅酸/铅炭电池 (1.18%)、液流电池 (0.98%)、钠离子电池 (0.26%)、其他电池类型 (0.24%)。

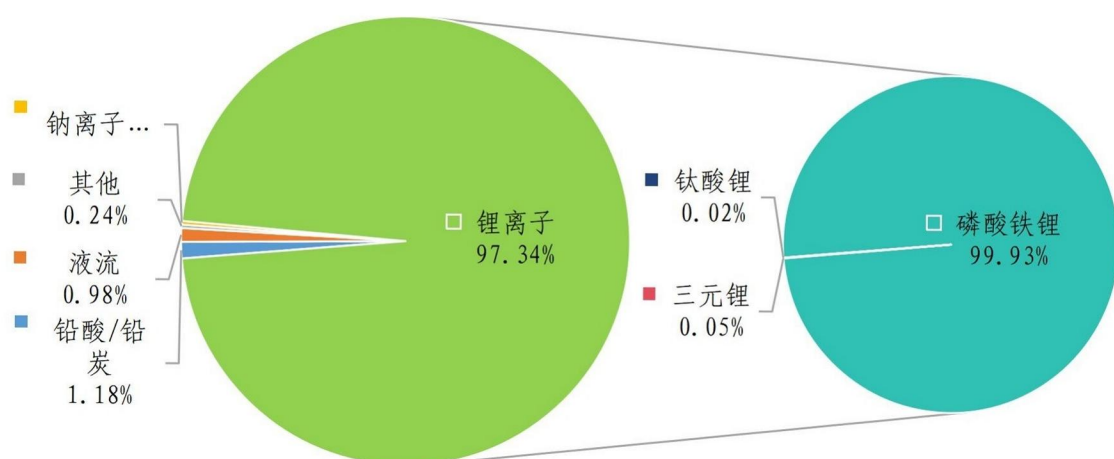


图 1-10 各类电池类型电化学储能项目累计能量分布

（九）主要设备厂商分布情况⁷

截至 2025 年 6 月，全国电力安委会企业成员单位已投运电站装机占比前五位的电池厂商包括宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、海辰储能、远景，总装机能量 42.71GWh、占比 66.27%；已投运电站装机占比前五位的 BMS 厂商包括高特电子、协能科技、海博思创、比亚迪、阳光电源，总能量 35.83GWh、占比 55.60%；已投运电站装机占比前五位的 PCS 厂商包括科华数据、上能电气、索英电气、国电南瑞、许继电气，总功率 15.67GW、占比 51.94%；已投运电站装机占比前五位的 EMS 厂商包括德联软件、长园集团、国电南瑞、许继电气、远景，总能量 29.52GWh、占比 45.80%；已投运电站装机占比前五位的系统集成商包括海博思创、比亚迪、阳光电源、远景、中车株洲所，总能量 23.45GWh、占比 36.38%。

二、电站电力电量情况

（一）整体电力电量情况

⁷ 共计 873 座电站报送设备厂商信息，总装机 30.18GW/64.46GWh、占全国电力安全生产委员会 20 家企业成员单位已投运总装机的 82%，排名不分先后。

上半年，电化学储能运行情况相较 2024 年上半年有所提升⁸，上半年平均运行小时数 917h，同比提高约 139h；上半年平均利用小时数 513h，同比提高约 49h；上半年平均等效充放电次数⁹121 次（相当于每 1.5 天完成一次完整充放电），同比提高约 6 次；平均利用率指数¹⁰48%，同比提高约 6 个百分点。

（二）应用场景电力电量情况

1. 电源侧储能

上半年，新能源配储整体运行情况好于 2024 年上半年，平均运行小时数 814h，同比提高约 134h；平均利用小时数 427h，同比提高约 56h；平均等效充放电次数 95 次（相当于每 1.9 天可完成一次完整充放电），同比提高约 5 次；平均利用率指数 37%，同比提高约 6 个百分点。

上半年，火电配储整体运行情况好于 2024 年上半年，平均运行小时数 1750h，同比提高约 21h；平均利用小时数 673h，同比提高约 103h；平均等效充放电次数 444 次（相当于平均每天可完成 2 次以上完整充放电），同比提高约 55 次。

2. 电网侧储能

上半年，独立储能整体运行情况好于 2024 年上半年，平均运行小时数 960h，同比提高约 216h；平均利用小时数

8 统计口径：仅包括全国电力安全生产委员会企业成员单位，投资或使用或运维的电化学储能电站。

9 等效充放电次数=统计期间实际充放电量与 2 倍额定能量的比值，等效充放电次数为 1 则表示按照额定能量完成一次完整的充放电。

10 利用率指数=统计期间利用小时数与统计期间电站设计充放电小时数比值×100%，利用率指数为 100%时则满足电站设计，不含火电配储电站。

587h，同比提高约 50h；平均等效充放电次数 145 次（相当于每 1.2 天可完成一次完整充放电），同比提高约 11 次；平均利用率指数 61%，同比提高约 2 个百分点。

3. 用户侧储能

上半年，工商业配储整体运行情况好于 2024 年上半年，平均运行小时数 2293h；平均利用小时数 1098h，同比提高约 12h；平均等效充放电次数 182 次（相当于每天可完成一次完整充放电），同比提高约 38 次；平均利用率指数 67%，同比提高约 9 个百分点。



图 2-1 典型应用场景下电化学储能平均利用小时数

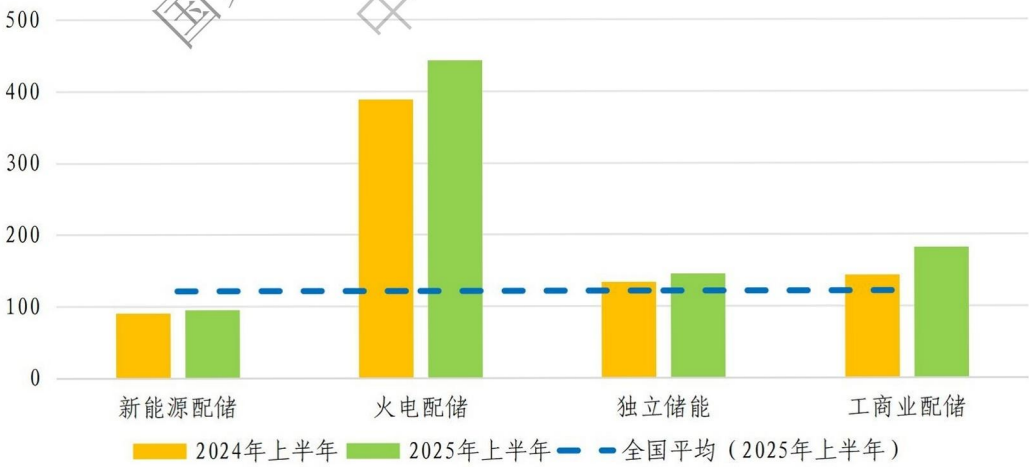


图 2-2 典型应用场景下电化学储能平均等效充放电次数

(三) 季度电力电量情况

从季度运行情况看，2025 年二季度电化学储能运行情况与一季度运行情况基本持平。

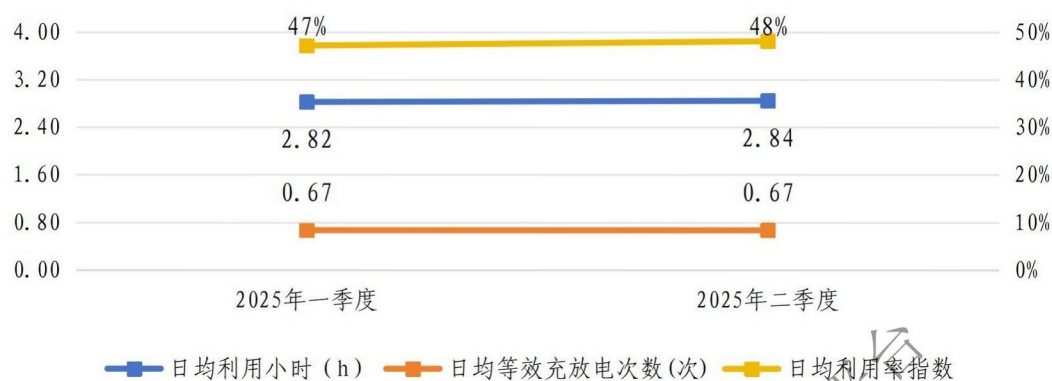


图 2-3 2025 年电化学储能季度运行情况

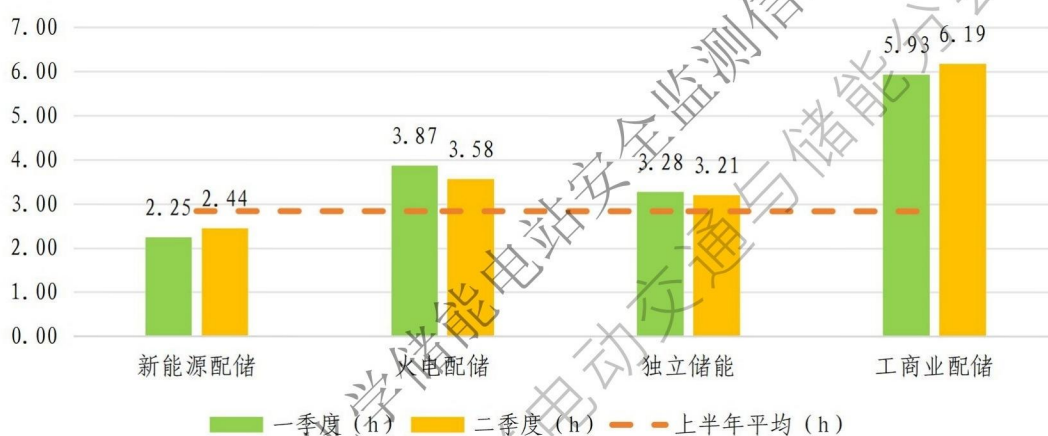


图 2-4 典型应用场景下电化学储能各季度日均利用小时数

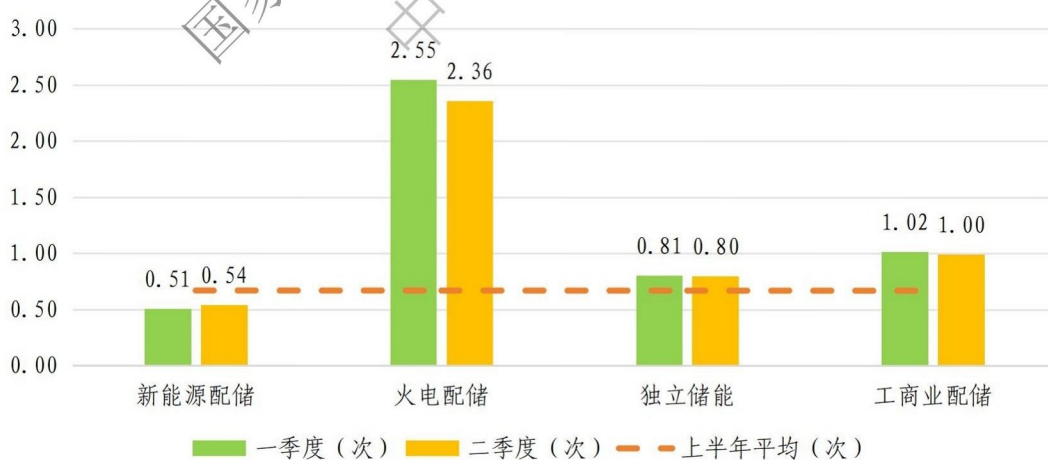


图 2-5 典型应用场景下电化学储能各季度日均等效充放电次数

（四）区域电力电量情况

上半年，累计投运总功率在 500MW 以上的省份¹¹中，浙江、江苏、西藏、新疆、云南、重庆、甘肃、湖北、宁夏、广东、青海 11 个省份平均利用小时数达到 500h 以上；平均等效充放电次数排名前五的省份依次为：江苏、浙江、广东、云南、重庆；平均利用率指数排名前五的省份依次为：广东、贵州、浙江、宁夏、江苏。

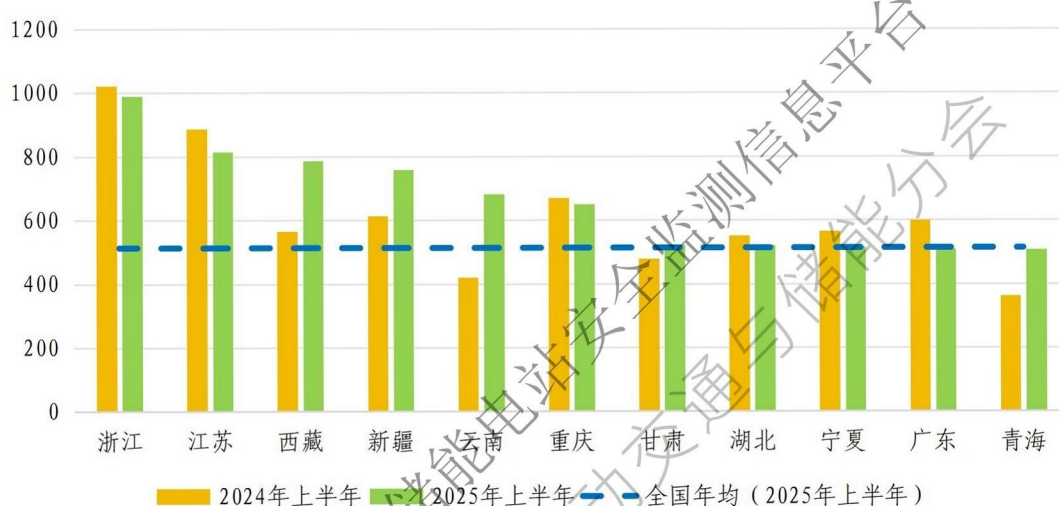


图 2-6 典型区域电化学储能平均利用小时数

分应用场景看，2025 年上半年新能源配储累计投运总功率在 500MW 以上的省份¹²中，西藏、新疆平均利用小时数达到 500h 以上；平均等效充放电次数排名前五的省份依次为：江西、西藏、安徽、新疆、湖北；平均利用率指数排名前五的省份依次为：西藏、江西、新疆、甘肃、青海。

11 累计投运功率 500MW 以上的省份共计 21 个。

12 新能源配储累计投运功率 500MW 以上的省份共计 10 个。

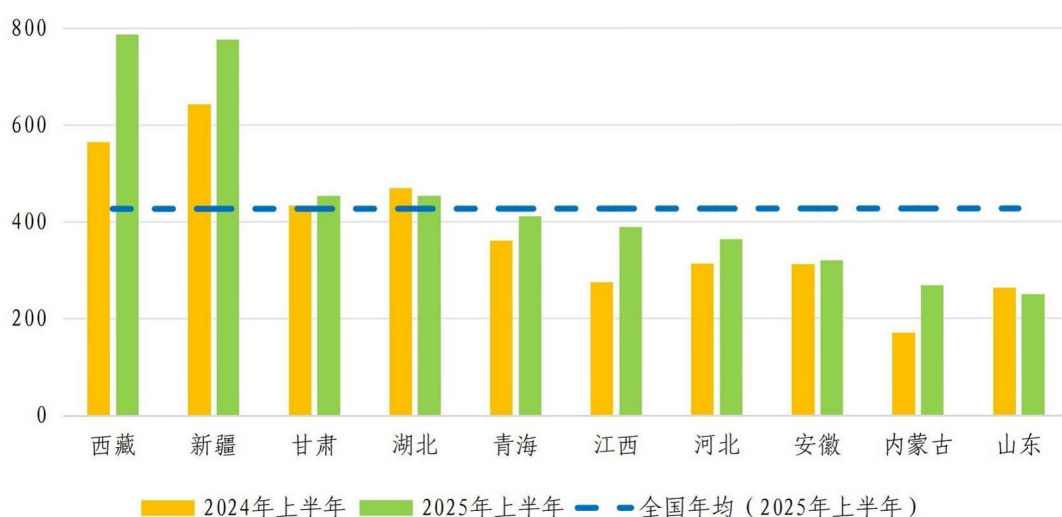


图 2-7 典型区域新能源配储平均利用小时数

独立储能累计投运总功率在 500MW 以上的省份¹³中，青海、浙江、甘肃 3 个省份平均利用小时数达到 1000h 以上，河北、江苏、广东、云南、河南、湖北、广西、山东、重庆、宁夏 10 个省份平均利用小时数达到 500h 以上；平均等效充放电次数排名前五的省份依次为：浙江、广东、江苏、甘肃、云南；平均利用率指数排名前五的省份依次为：广东、甘肃、青海、浙江、广西。



图 2-8 典型区域独立储能平均利用小时数

¹³ 独立储能累计投运功率 500MW 以上的省份共计 19 个。

三、电站能效情况

（一）整体能效情况

上半年,电化学储能总充电电量 7291GWh、总放电电量 6514GWh、平均转换效率¹⁴89.34%,电网侧储能下网电量¹⁵3791GWh、上网电量¹⁶3146GWh、平均综合效率¹⁷82.98%。

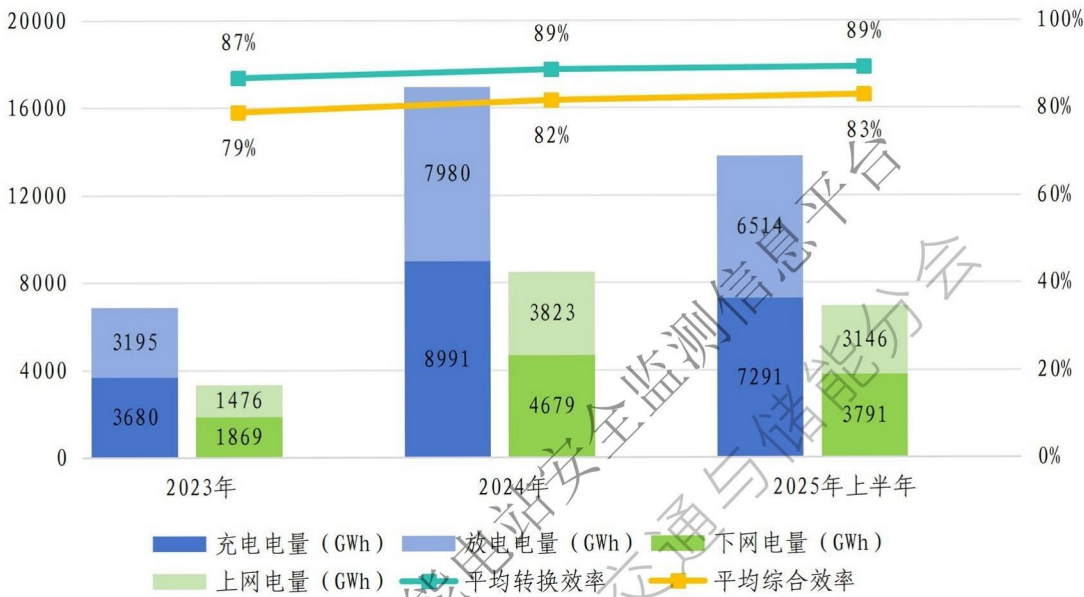


图 3-1 近 3 年电化学储能能效情况

（二）区域能效情况

上半年,累计投运总功率在 500MW 以上¹⁸的省份中,平均转换效率排名前五的省份依次为:宁夏(92.76%)、贵州(92.44%)、湖北(91.87%)、广西(91.29%)、河南(91.16%);电网侧储能累计投运总功率在 500MW 以上¹⁹的省份中,平均综合效率排名前五的省份依次为:浙江(85.20%)、甘肃

14 铅酸电池、锂离子电池转换效率=统计期间储能单元总放电电量与总充电电量的比值;全钒液流电池转换效率=统计期间储能单元净放电电量与充电电量加上充电过程辅助能耗之和的比值。

15 下网电量仅电网侧储能。

16 上网电量仅电网侧储能。

17 综合效率=统计期间储能电站生产运行过程中上网电量与下网电量的比值,仅电网侧储能。

18 累计投运功率 500MW 以上的省份共计 21 个。

19 电网侧储能累计投运功率 500MW 以上的省份共计 19 个。

(84.66%)、青海(84.42%)、广西(84.18%)、河南(84.04%)。

(三) 各投运年限能效情况

结合上半年电化学储能电站运行情况可以看出，随着近年来储能技术的迭代升级，以及投运年限对电站能效的整体影响，新投运电站的能效水平较好。

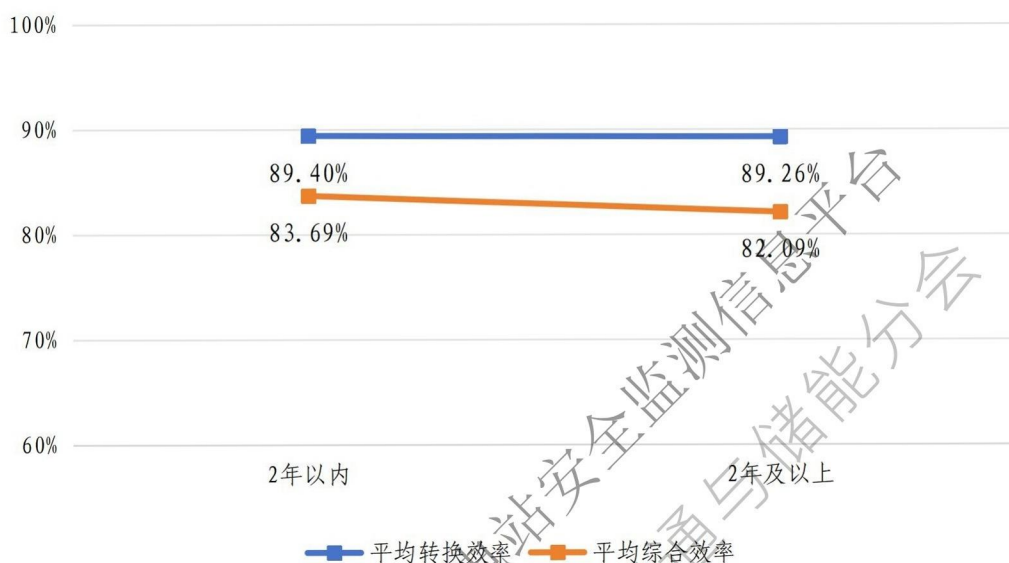


图 3-2 2025 年上半年各投运年限下电化学储能电站能效情况

四、电站可靠性情况

上半年电化学储能电站整体安全运行良好，未发生重大安全事故，可用系数²⁰达 0.98。上半年计划停运 525 次、单次平均计划停运时长²¹94.63h，非计划停运 920 次、单次平均非计划停运时长²²33.10h。电站关键设备、系统以及集成安装质量问题是导致电站非计划停运的主要原因，非计划停运次数占比达 85%以上。从投运年限看，新投运电站运行较不稳定，发生非计划停运占比较高，上半年投运 2 年以内电

20 可用系数=统计期间电化学储能电站可用时长与统计期间小时数的比值，可用时长=统计期间小时-计划停运时长-非计划停运时长。

21 单次平均计划停运时长=统计期间电化学储能电站计划停运小时与计划停运次数的比值。

22 单次平均非计划停运时长=统计期间电化学储能电站非计划停运小时与非计划停运次数的比值。

站平均非停次数（1.40 次）比投运 2 年以上（0.92 次）的高 52%。从利用情况看，电站非停次数跟利用情况没有直接关系。

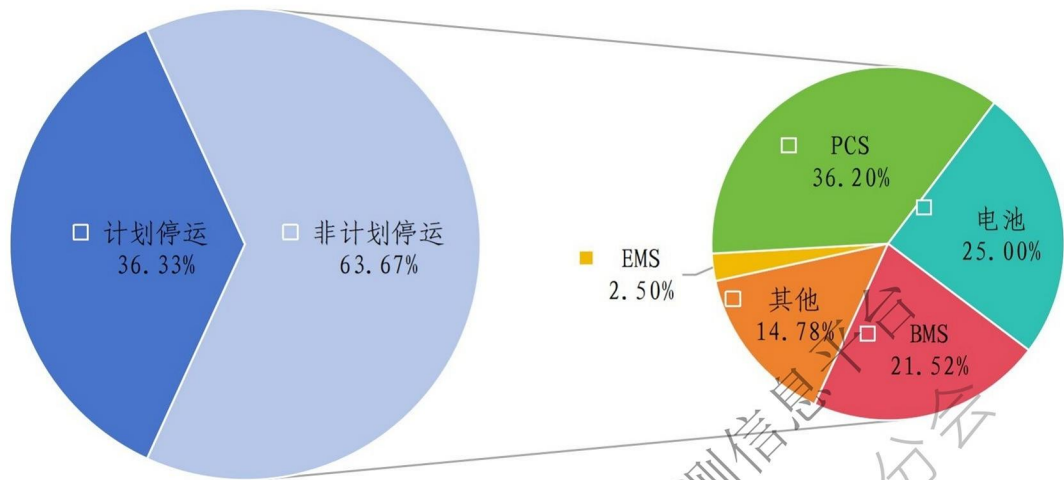


图 4-1 2025 年上半年电化学储能停运次数分布情况

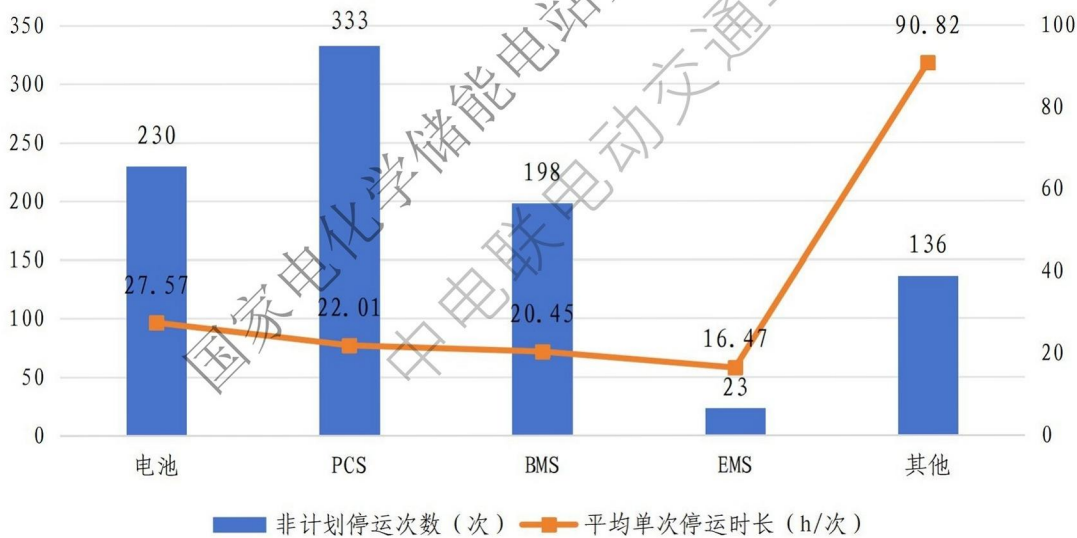


图 4-2 2025 年上半年电化学储能非计划停运情况

五、行业对标情况

结合《电化学储能电站运行评价指标对标技术方案》（试行版），针对运行满 1 年的电化学储能电站，考虑不同电站

规模及不同应用场景，进行关键指标统计，并以相同电站规模及应用场景得分前 20%作为标杆。电站基础得分共 100 分，最高得分共 140 分，有关行业对标结果如下。

（一）新能源配储对标情况

截至 2025 年 6 月，共计 408 座新能源配储电站运行满 1 年。

表 5-1 新能源配储电站平均运行情况

电站规模	座数	平均功率（MW）	运行系数		等效充放电次数（次）		转换效率		可用系数		平均得分	标杆得分
			平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值		
0.5MW～5MW	49	3.17	0.18	0.38	102	142	88%	94%	0.99	1.00	90	120
5MW～100MW	344	24.31	0.16	0.22	103	150	89%	93%	0.99	1.00	93	115
100MW及以上	15	134.92	0.26	0.37	83	138	90%	96%	0.99	1.00	97	121

1. 0.5MW～5MW

装机在 0.5MW~5MW 之间的电站 49 座、平均得分 90 分。其中，标杆电站 9 座、标杆得分 120 分，上半年运行系数标杆值 0.38、等效充放电次数标杆值 142 次、转换效率标杆值 94%、可用系数标杆值 1.00。

2. 5MW～100MW

装机在 5MW~100MW 之间的电站 344 座、平均得分 93 分。其中，标杆电站 68 座、标杆得分 115 分，上半年运行系数标杆值 0.22、等效充放电次数标杆值 150 次、转换效率标杆值 93%、可用系数标杆值 1.00。

3. 100MW及以上

装机在 100MW 及以上的电站 15 座、平均得分 97 分。其中，标杆电站 3 座、标杆得分 121 分，上半年运行系数标杆

值 0.37、等效充放电次数标杆值 138 次、转换效率标杆值 96%、可用系数标杆值 1.00。

（二）火电配储对标情况

截至 2025 年 6 月，共计 36 座火电配储电站运行满 1 年。

表 5-2 火电配储电站平均运行情况

电站规模	座数	平均功率 (MW)	运行系数		等效充放电次数 (次)		转换效率		可用系数		平均得分	标杆得分
			平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值		
5MW~100MW	36	16.60	0.41	0.83	471	687	88%	92%	0.85	1.00	79	124

1. 5MW~100MW

装机在 5MW~100MW 之间的电站 36 座、平均得分 79 分。其中，标杆电站 7 座、标杆得分 124 分，上半年运行系数标杆值 0.83、等效充放电次数标杆值 687 次、转换效率标杆值 92%、可用系数标杆值 1.00。

（三）独立储能对标情况

截至 2025 年 6 月，共计 101 座独立储能电站运行满 1 年。

表 5-3 独立储能电站平均运行情况

电站规模	座数	平均功率 (MW)	运行系数		等效充放电次数 (次)		综合效率		可用系数		平均得分	标杆得分
			平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值		
5MW~100MW	78	72.37	0.20	0.29	138	169	83%	84%	0.98	1.00	95	118
100MW 及以上	23	188.65	0.23	0.32	151	196	84%	85%	0.99	1.00	97	114

1. 5MW~100MW

装机在 5MW~100MW 之间的电站 78 座、平均得分 95 分。其中，标杆电站 15 座、标杆得分 118 分，上半年运行系数标杆值 0.29、等效充放电次数标杆值 169 次、综合效率标杆值 84%、可用系数标杆值 1.00。

2. 100MW 及以上

装机在 100MW 及以上的电站 23 座、平均得分 97 分。其中，标杆电站 4 座、标杆得分 114 分，上半年运行系数标杆值 0.32、等效充放电次数标杆值 196 次、综合效率标杆值 85%、可用系数标杆值 1.00。

(四) 工商业配储对标情况

截至 2025 年 6 月，共计 55 座工商业配储电站运行满 1 年。

表 5-4 工商业配储电站平均运行情况

电站规模	座数	平均功率(MW)	运行系数		等效充放电次数(次)		转换效率		可用系数		平均得分	标杆得分
			平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值	平均值	标杆值		
0.5MW~5MW	36	1.50	0.49	0.73	132	236	84%	89%	0.98	1.00	86	124
5MW~100MW	19	17.09	0.49	0.71	187	261	88%	92%	0.97	1.00	85	121

1. 0.5MW~5MW

装机在 0.5MW~5MW 之间的电站 36 座、平均得分 86 分。其中，标杆电站 7 座、标杆得分 124 分，上半年运行系数标杆值 0.73、等效充放电次数标杆值 236 次、转换效率标杆值 89%、可用系数标杆值 1.00。

2. 5MW~100MW

装机在 5MW~100MW 之间的电站 19 座、平均得分 85 分。其中，标杆电站 3 座、标杆得分 121 分，上半年运行系数标杆值 0.71、等效充放电次数标杆值 261 次、转换效率标杆值 92%、可用系数标杆值 1.00。

后 记

在《2025 年上半年电化学储能电站行业统计数据》（以下简称《统计数据》）编撰过程中，国家能源局给予了大力支持和帮助，全国电力安全生产委员会 20 家企业成员单位，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国核工业集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家开发投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国广核集团有限公司、华润电力控股有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团公司、中国长江三峡集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、广东省能源集团有限公司、北京能源集团有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国安能建设集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司为《统计数据》提供了翔实的资料。

中国电力企业联合会电动交通与储能分会、国家电化学储能电站安全监测信息平台运营中心牵头负责《统计数据》的组织编制、统稿等工作，受编撰时间、资料收集和编者水平所限，统计数据难免存在疏漏，恳请行业同仁批评指正。我们将不断总结经验，进一步提高编撰质量，力争使《统计数据》成为引领电化学储能科学发展和服务中电联会员企业的重要载体，成为研究、了解、记录我国电化学储能行业发展的重要参考资料。

注：《统计数据》知识产权归中国电力企业联合会和全国电力安全生产委员会 20 家企业成员单位共同所有，如需引用或转载请注明出处。